


1. PREVISÃO DE PLD PARA O MÊS VIGENTE

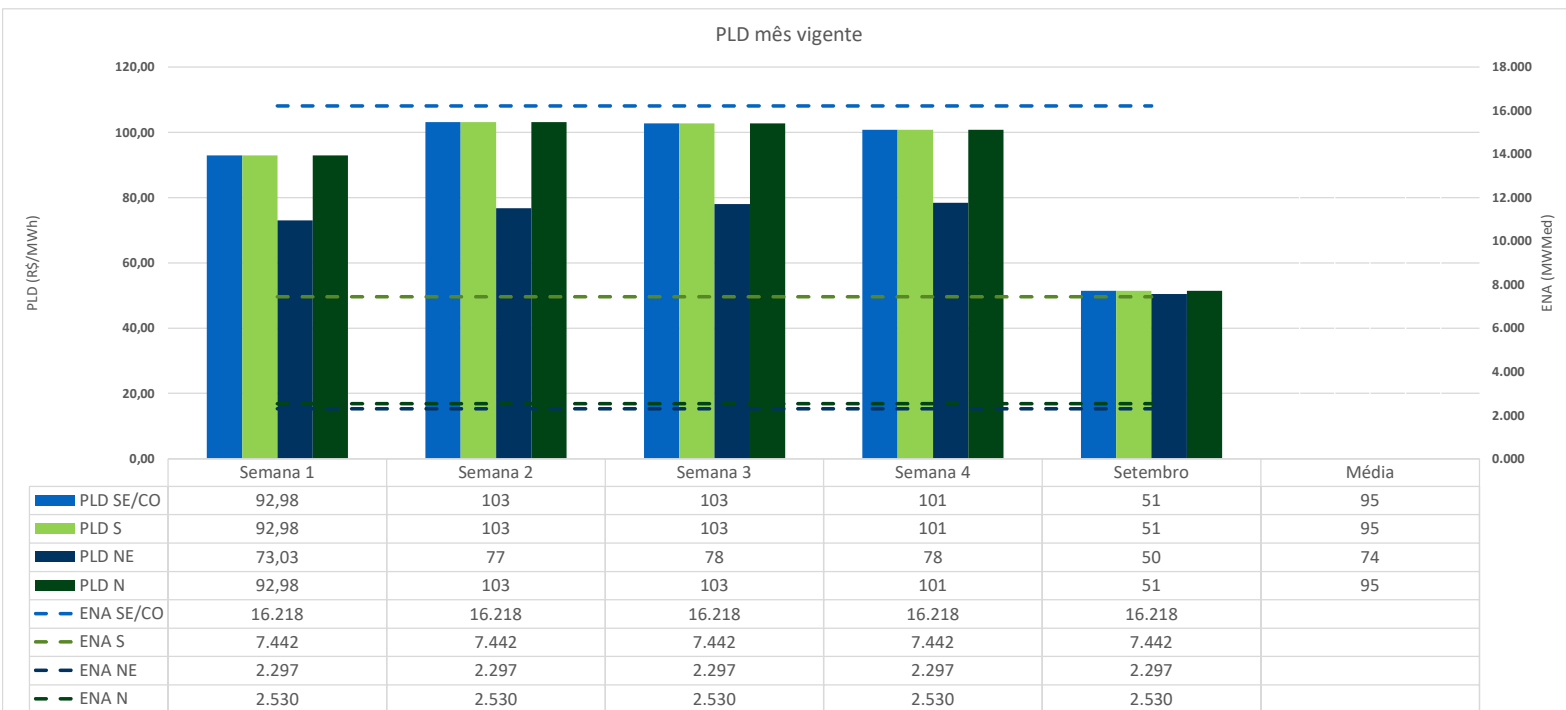

Valores a partir da segunda semana acima são previsões, podendo ainda haver diferenças significativas ao longo mês, sendo necessário aguardar liberação de dados oficiais para atualizar o preço. Com os valores acima, o PLD médio de agosto fica R\$ 95 (SE), R\$ 95 (S), R\$74 (NE) e R\$ 95 (N),

Fonte: CCEE/ONS/Elaboração Própria

2. MATRIZ DE PREÇOS (R\$/MWh) - 1ª SEMANA OPERATIVA DE SETEMBRO

Segue abaixo matriz de cenários de PLD para primeira semana operativa de setembro.

mês:		Setembro	Setembro	Setembro
		SENSIBILIDADE - ENA		
		PESSIMISTA	BASE	OTIMISTA
ENA %MLT / MWhmed	SE	72% / 14.187	87% / 17.243	98% / 19.297
	S	66% / 7.971	109% / 13.106	141% / 16.849
	NE	57% / 1.733	63% / 1.904	68% / 2.072
	N	73% / 1.690	80% / 1.850	87% / 2.007
PLD [R\$/MWh]	SE	81	51	39
	S	81	51	39
	NE	69	50	39
	N	81	51	39
EARM Part. % VU	SE	43,7	43,7	43,7
	S	52,9	52,9	52,9
	NE	72,5	72,5	72,5
	N	71,2	71,2	71,2
EARM Fin. % VU	SE	38,9	40,3	41,3
	S	47,6	59,0	71,9
	NE	59,7	61,4	63,2
	N	56,5	57,4	58,0
Carga (Mwmed)	SE	38.235	38.235	38.235
	S	10.971	10.971	10.971
	NE	10.667	10.667	10.667
	N	5.683	5.683	5.683
	SIN	65.556	65.556	65.556

Os valores de PLD indicados na tabela acima não consideram os limites regulatórios de R\$ 39,68/MWh (piso) e R\$ 559,75/MWh (teto). Para cada cenário (valor inferior, valor esperado, valor superior) acima foi utilizada a trajetória de ENA correspondente que consta nos gráficos a seguir.

Fonte: Elaboração Própria

3. PREVISÃO DE ENA POR SUBMERCADO

Gráfico ENA - SE/CO [MWmed]

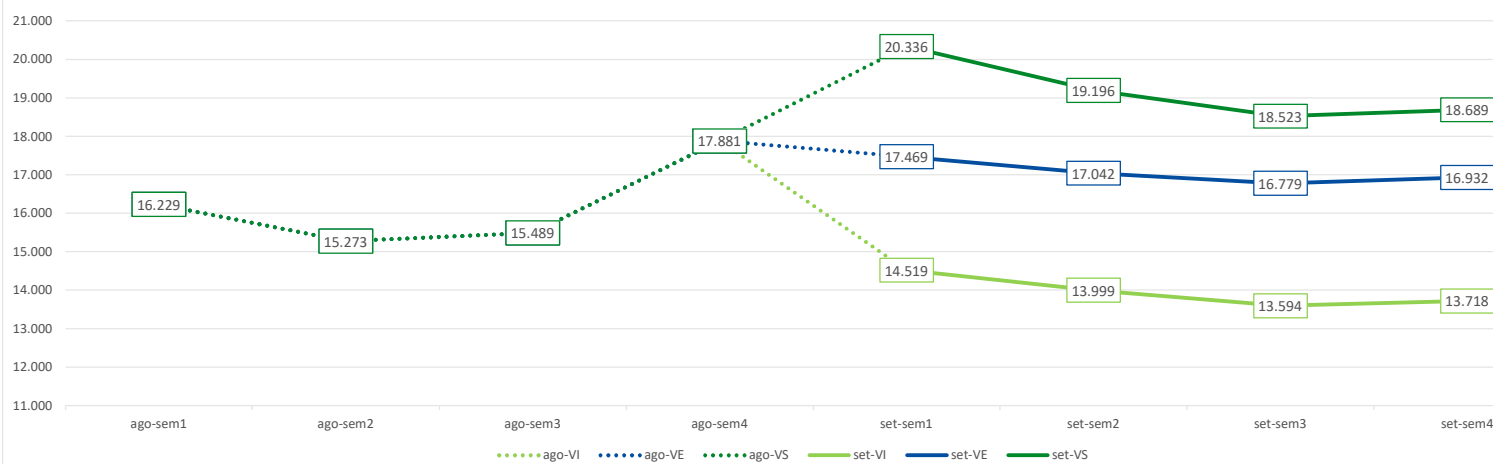


Gráfico ENA - S [MWmed]

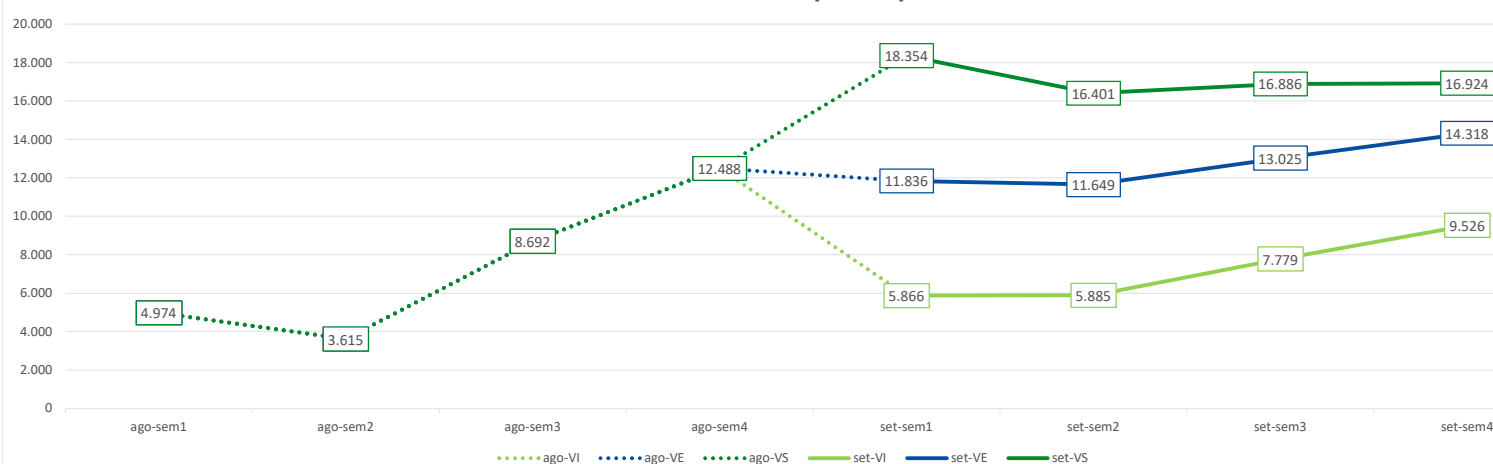


Gráfico ENA - NE [MWmed]


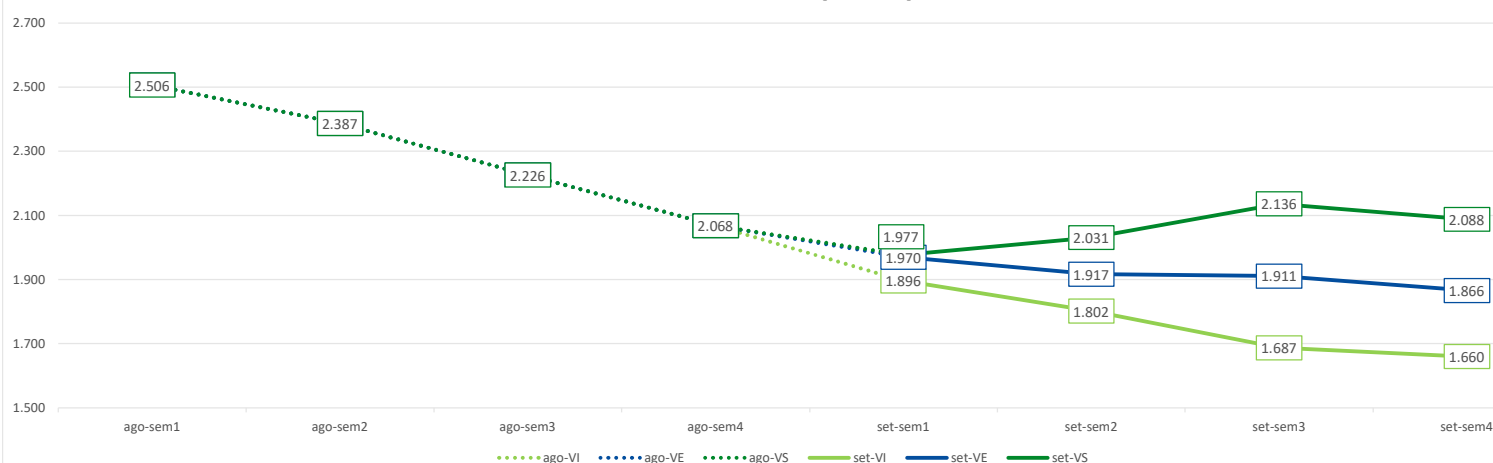


Gráfico ENA - N [MWmed]

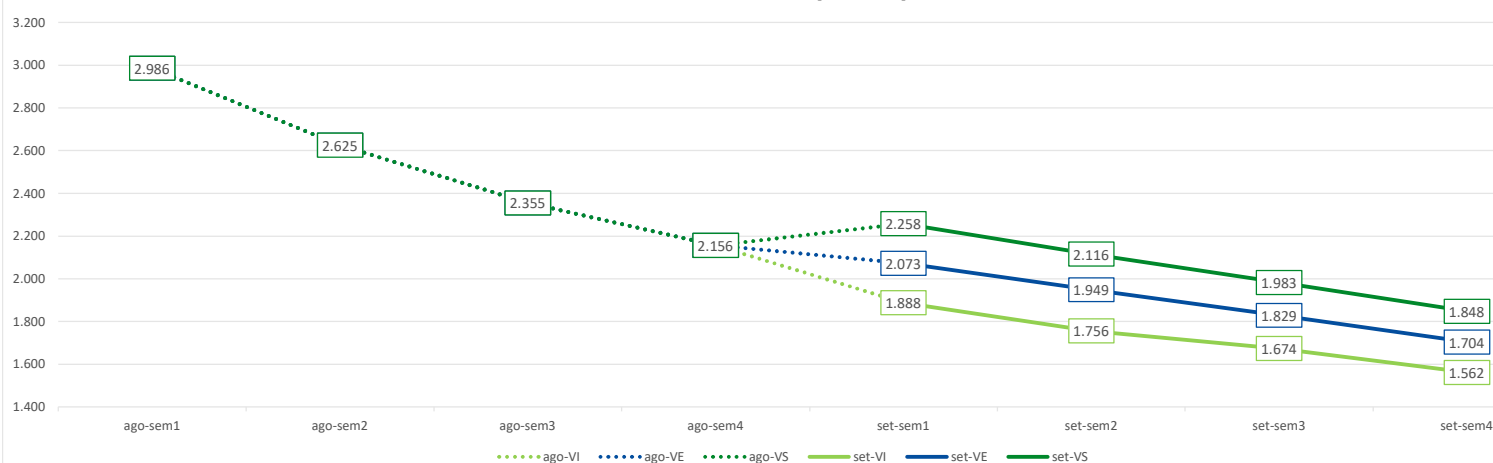

4. MATRIZ DE PREÇOS DETALHADA (R\$/MWh) - SE/CO - 1ª SEMANA OPERATIVA DE SETEMBRO

Nordeste: 63% / 1.904 (%MLT/MWmed) Norte: 80% / 1.850 (%MLT/MWmed)

4.1 SENSIBILIDADE - ENA

		SUL				
%MLT / MWmed		66%/7.971	88%/10.539	109%/13.106	125%/14.972	141%/16.849
SUDESTE	72%/14.187	79	73	67	62	60
	79%/15.697	70	64	59	56	53
	87%/17.243	60	55	51	48	46
	92%/18.253	54	51	48	45	43
	98%/19.297	51	47	44	42	40

Os valores de PLD indicados nas tabelas acima não consideram os limites regulatórios de R\$ 39,68/MWh (piso) e R\$ 559,75/MWh (teto).

Fonte: Elaboração Própria

5. LISTA DE ABREVIATURAS

- EARM Fin: Energia Armazenada Final;
- EARM: Energia Armazenada;
- ENA: Energia Natural Afluente;
- FIC: Fictício;
- VI: Valor Inferior;
- VS: Valor Superior;
- MLT: Média de Longo Termo;
- ONS: Operador Nacional do Sistema;
- PLD: Preço de Liquidação das Diferenças;
- SIN: Sistema Interligado Nacional;
- VE: Valor Esperado;
- VU: Volume útil.

6. OBSERVAÇÕES

Este caso é uma sensibilidade da trajetória de ENA durante os meses de agosto e setembro. No decorrer da semana atual ocorreu melhora nas previsões de precipitação para a segunda quinzena de agosto. Esta sensibilidade considera eventual confirmação dessas previsões para avaliar o impacto potencial no preço setembro, tendo em vista que as projeções do operador não capturaram tais mudanças nos modelos meteorológicos.



Todas as informações e/ou dados contidos neste relatório são, para todos os fins e efeitos, considerados confidenciais e são de uso exclusivo do destinatário/contratante. Deste modo fica vedada a reprodução, modificação, comercialização e/ou distribuição deste material para terceiros, sob pena de infração contratual e multa.

A EXATA não se responsabiliza pela avaliação dos riscos inerentes às operações executadas e conduzidas pelo destinatário/contratante, bem como os resultados decorrentes da tomada de sua decisão, ainda que a decisão tenha tido como base nas informações e/ou dados contidos neste relatório, tendo este documento função meramente informativa.